











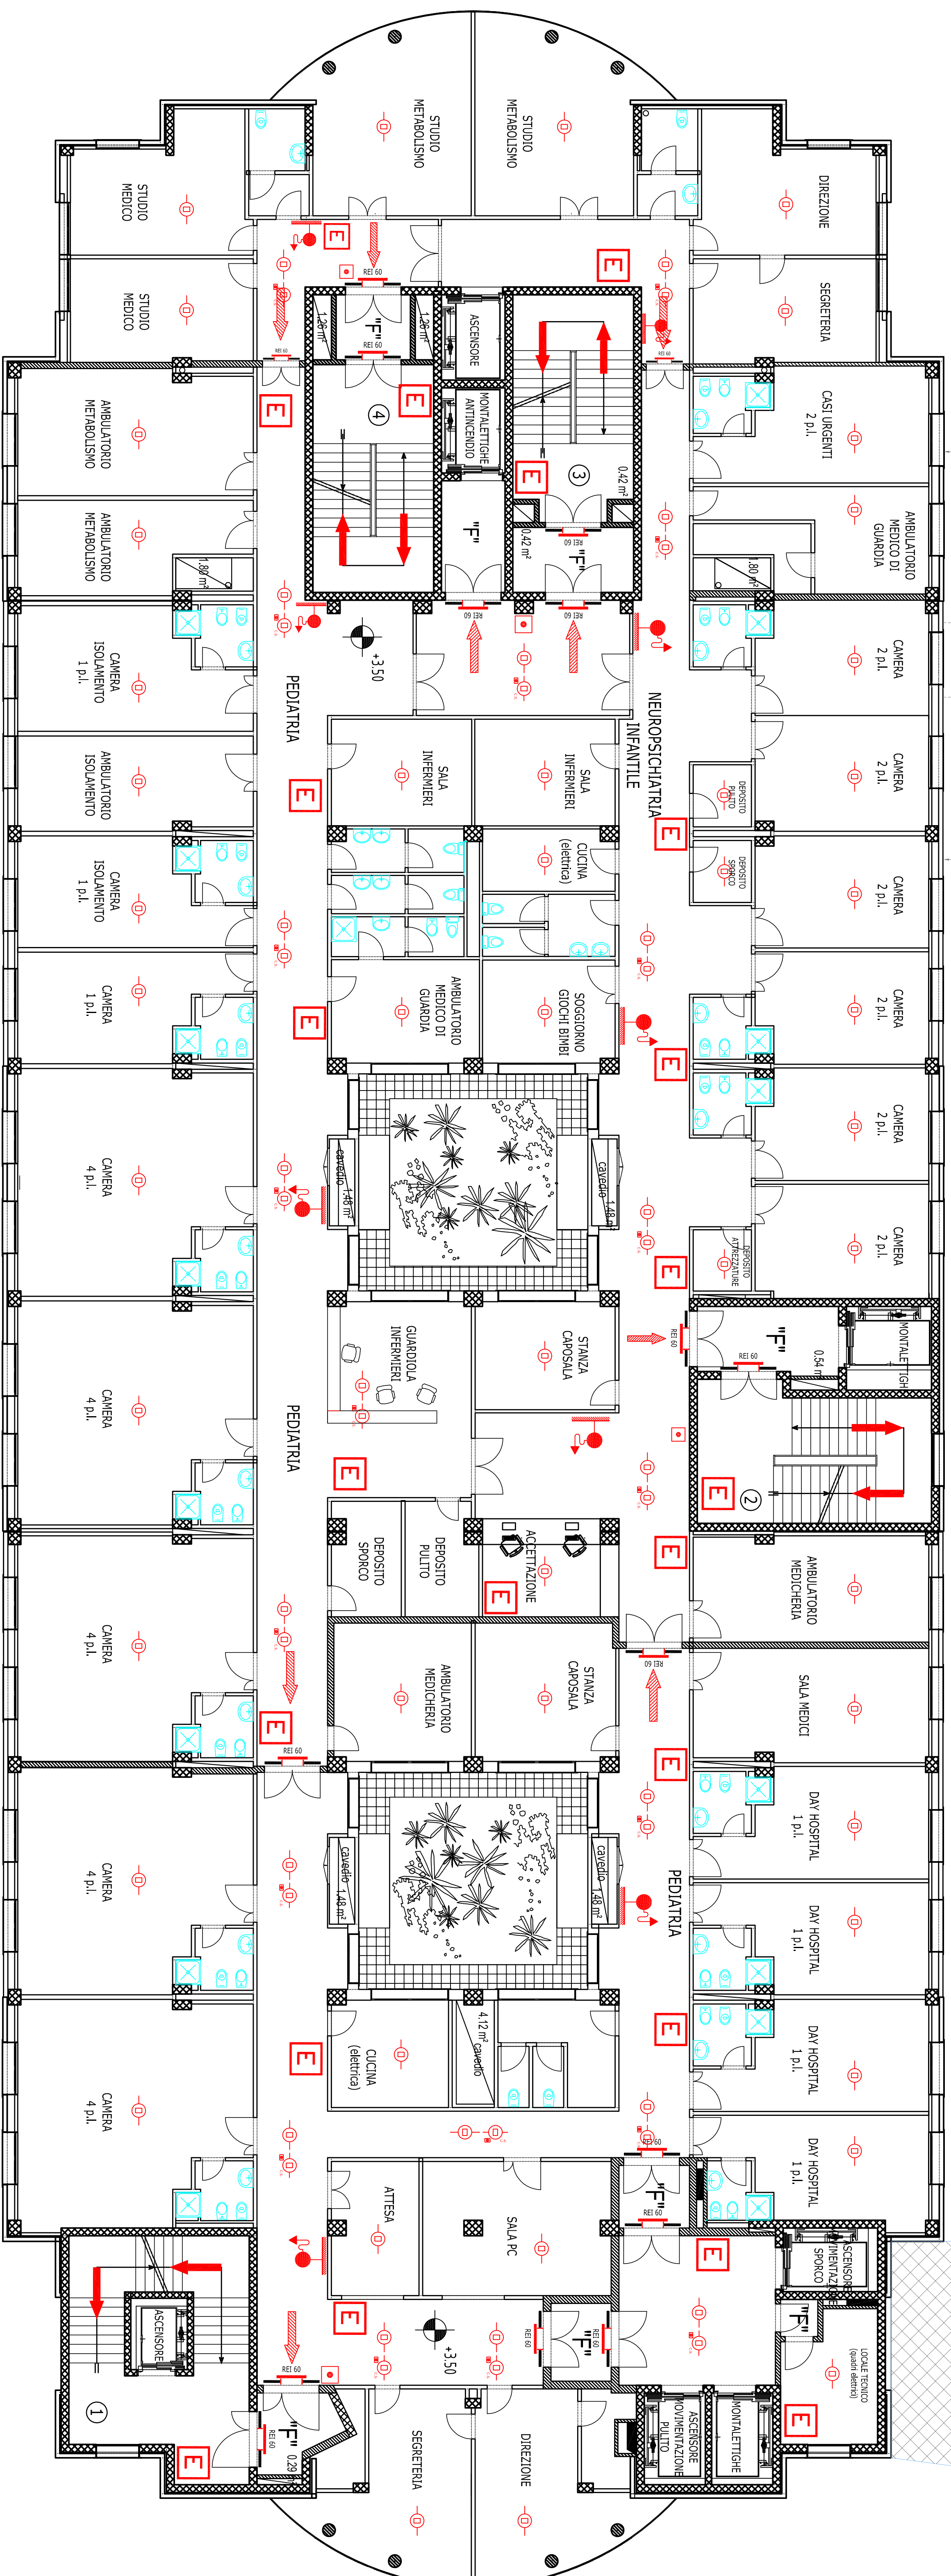


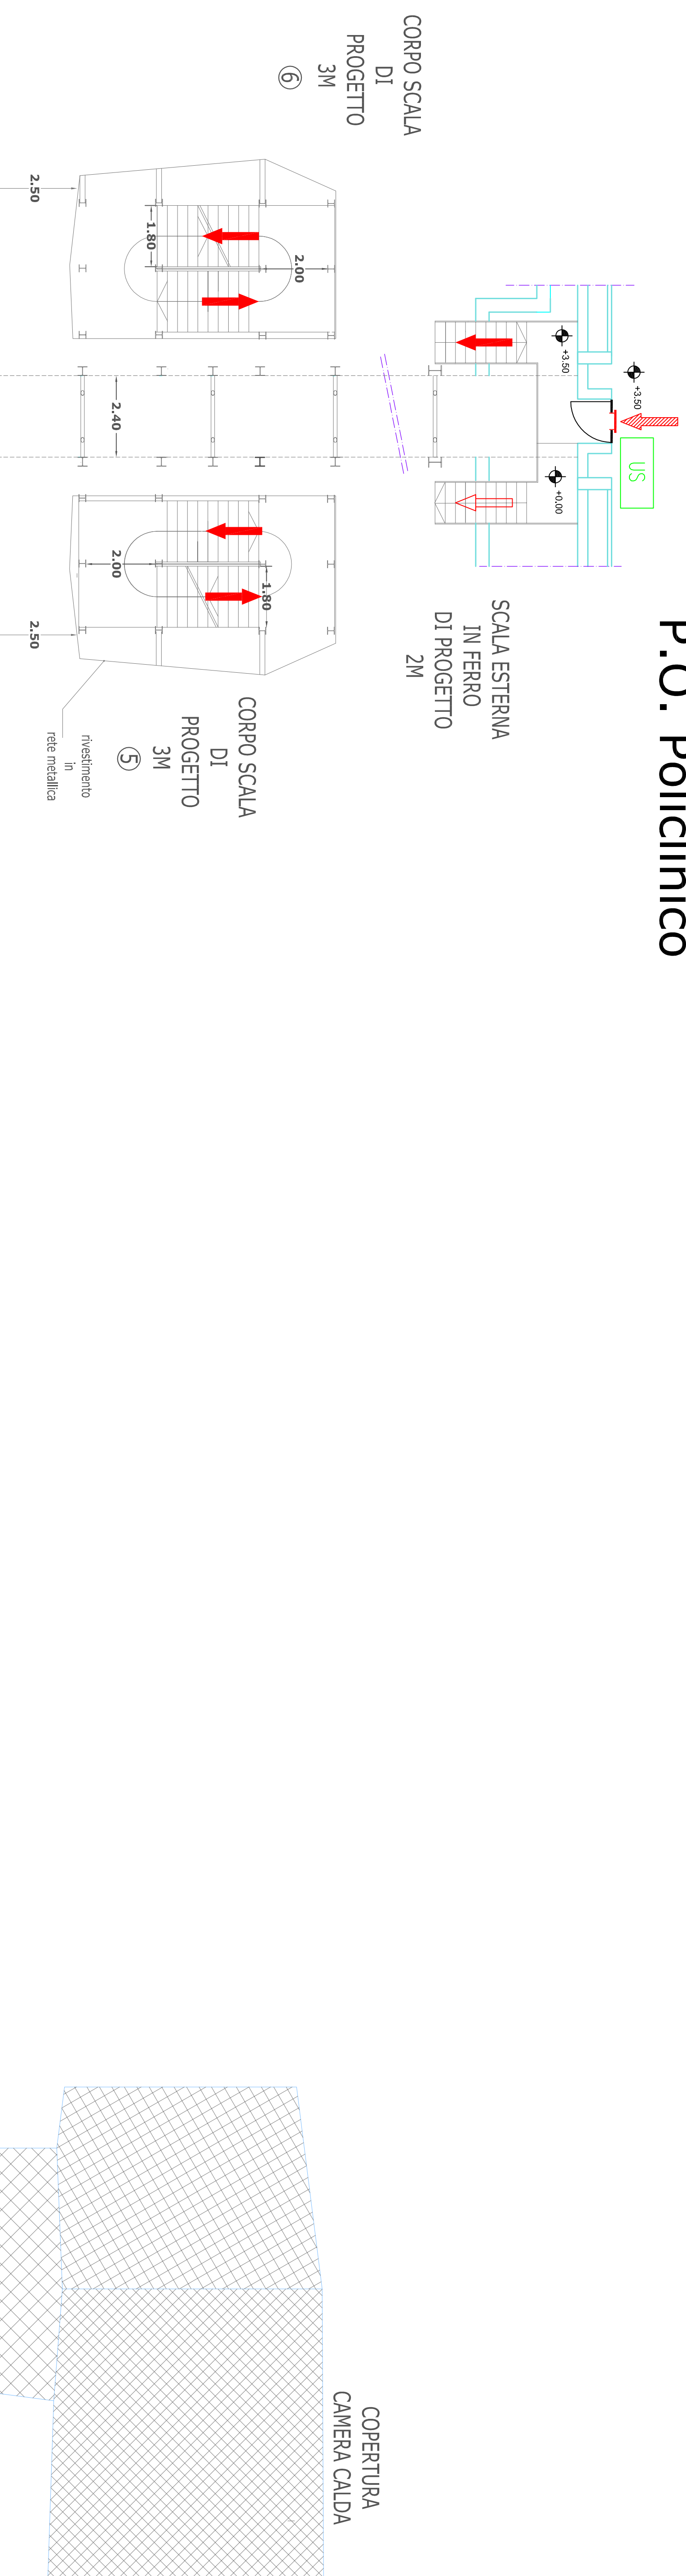


P.O. Policlinico



pianta livello + 3.50

LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Idrante soprassuolo DN 70		Percorso di uscita verso l'alto
	Idrante DN 4,5		Percorso di uscita verso il basso
	Attacco per autopompa VVF		Percorso di uscita orizzontale
	Pulsante di allarme incendi		Indicazione quota
	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato per controsoffitto		Cartello uscita di sicurezza
	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato		Porta tagliafuoco
	Centrale rivelazione incendi		Interruttore elettrico a spago generale e 8 spago, spago piano Interruttore elettrico a spago (PS) - Illuminazione a emergenza Interruttore elettrico a spago (spago allungato)

ANALISI DI PREVENZIONE INCENDI



DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
"BLOCCO Q"

PRESIDI ANTINCENDIO - livello +3.50 r
 I.ecc. 26 luglio 1965 - 0.965 - D.P.R. 29 luglio 1962 - 0.577 - D.P.R. 12 gennaio 1993 - 0.37

W.F.-P.A.-c

Il Direttore Generale:
Dott. Ennio Faggiuè

Il Tecnico:
Dott. Ing. Paola Murgia