



P.O. Policlinico

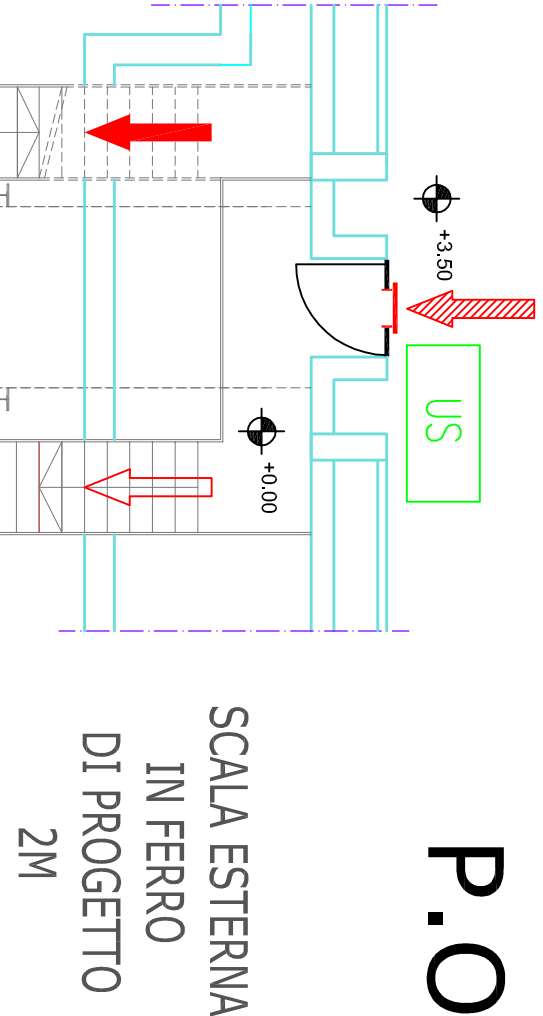

linea ideale distante 10 m dall'edificio

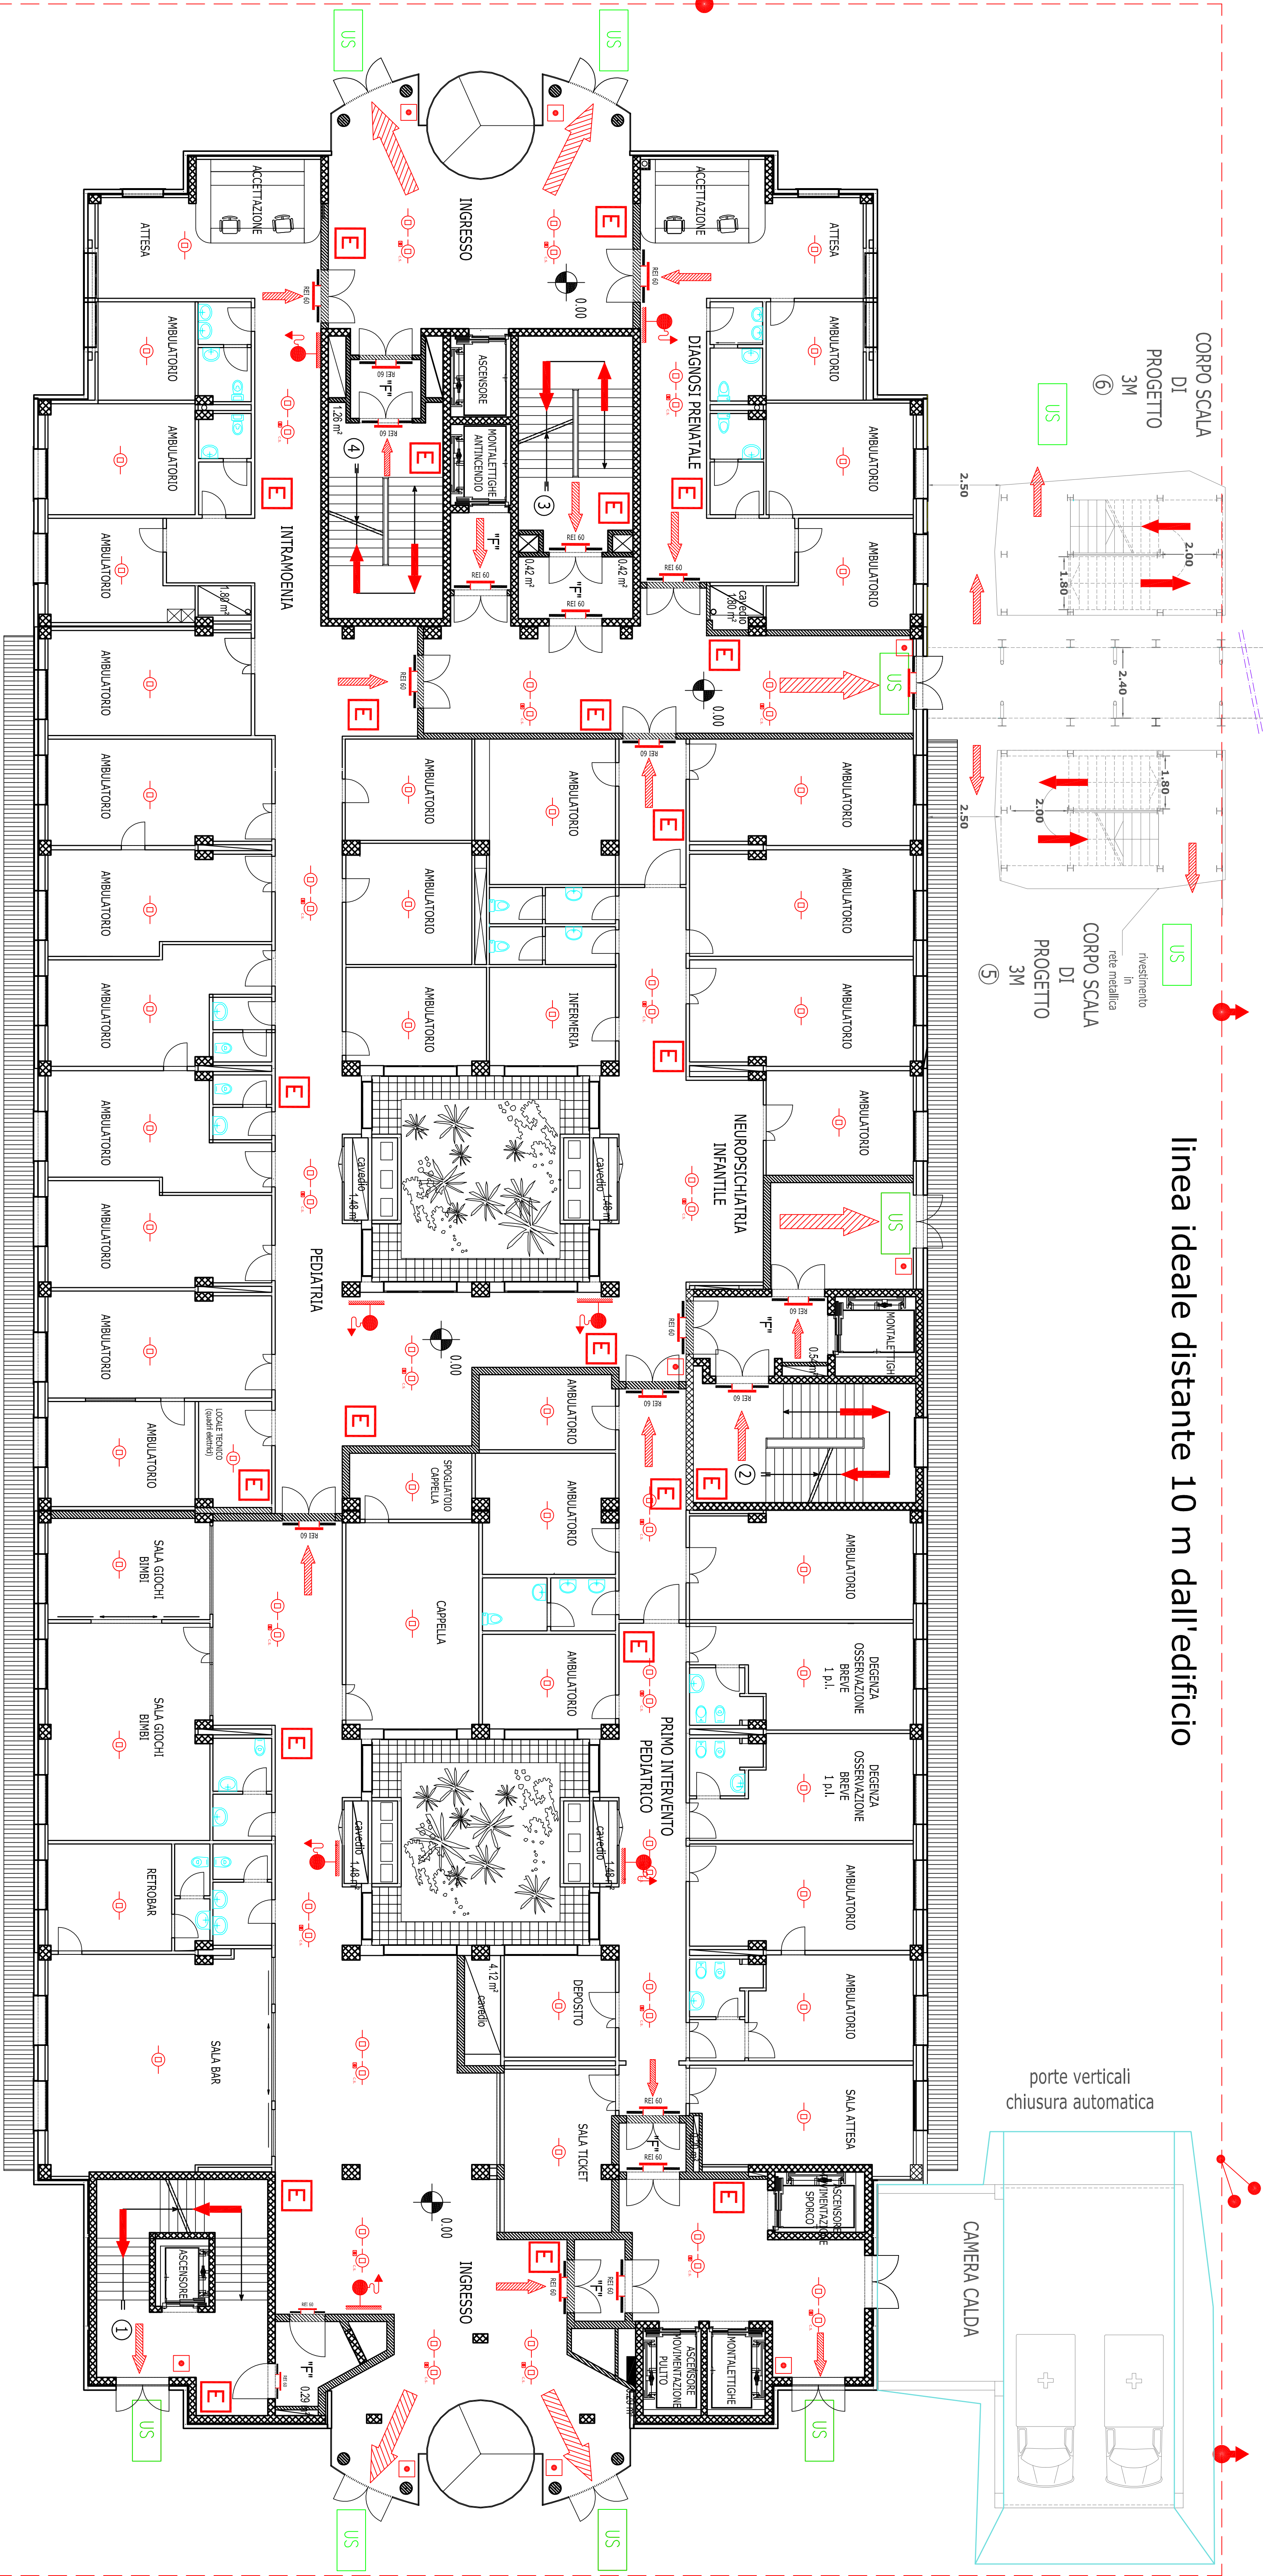

linea ideale distante 5 m dall'edificio

linea ideale distante 5 m dall'edificio

linea ideale distante 5 m dall'edificio

pianta livello 0.00

LEGENDA		
SIMBOLO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
	Idrante soprasuolo DN 70	Percorso di uscita verso l'alto
	Idrante DN 45	Percorso di uscita verso il basso
	Attracco per autopompa VVF	Percorso di uscita orizzontale
	Pulsante di allarme incendi	Indicazione quota
	Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato per controsoffitto	Cartello uscita di sicurezza
	Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato	Porta tagliafuoco
	Centrale rivelazione incendi	Estintore a polvere cap. 6Kg - 34A 14,4B C

ANALISI DI PREVENZIONE INCENDI

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI



DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
"BLOCCO Q"

PRESIDI ANTINCENDIO - livello 0.00 m
Lunghezza: 100 m, larghezza: 10 m, altezza: 10 m, superficie: 1000 m²

Scale: 1:100
Data: 04/2011
VVF - P.A.-b

Il Direttore Generale:
Dott. Elio Fagnola

Il Responsabile:
Dott. Ing. Paolo Murgia