










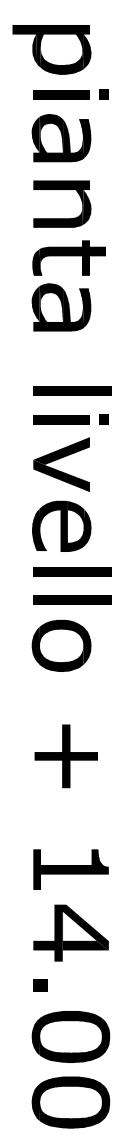





SCALA ESTERNA
IN FERRO
DI PROGETTO
2M

COPERTURA
PASSERELLA DI
COLLEGAMENTO

COPERTURA
CAMERA CALDA



LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Idrante soprassuolo DN 70		Percorso di uscita verso l'alto
	Idrante DN 4,5		Percorso di uscita verso il basso
	Attracco per autopompa VVF		Percorso di uscita orizzontale
	Pulsante di allarme incendi		Indicazione quota
	Rilevatore ottico di fumo analogico indichizzato per controsoffitto		Cartello uscita di sicurezza
	Rilevatore ottico di fumo analogico indichizzato		Porta tagliafuoco
	Centrale rivelazione incendi		Estintore a polvere cap. 6Kg - 3A 144B C

PRESIDI ANTINCENDIO - livello +14.00 m

W.F.-P.A.-f

W.F.-P.A.-f

Il Direttore Generale: Dott. Ennio Filigherdu	Il Tecnico: Dott. Ing. Paola Murgia
---	---

Il Tecnico:
Dott. Ing. Paola Murgis