


P.O. Policlinico

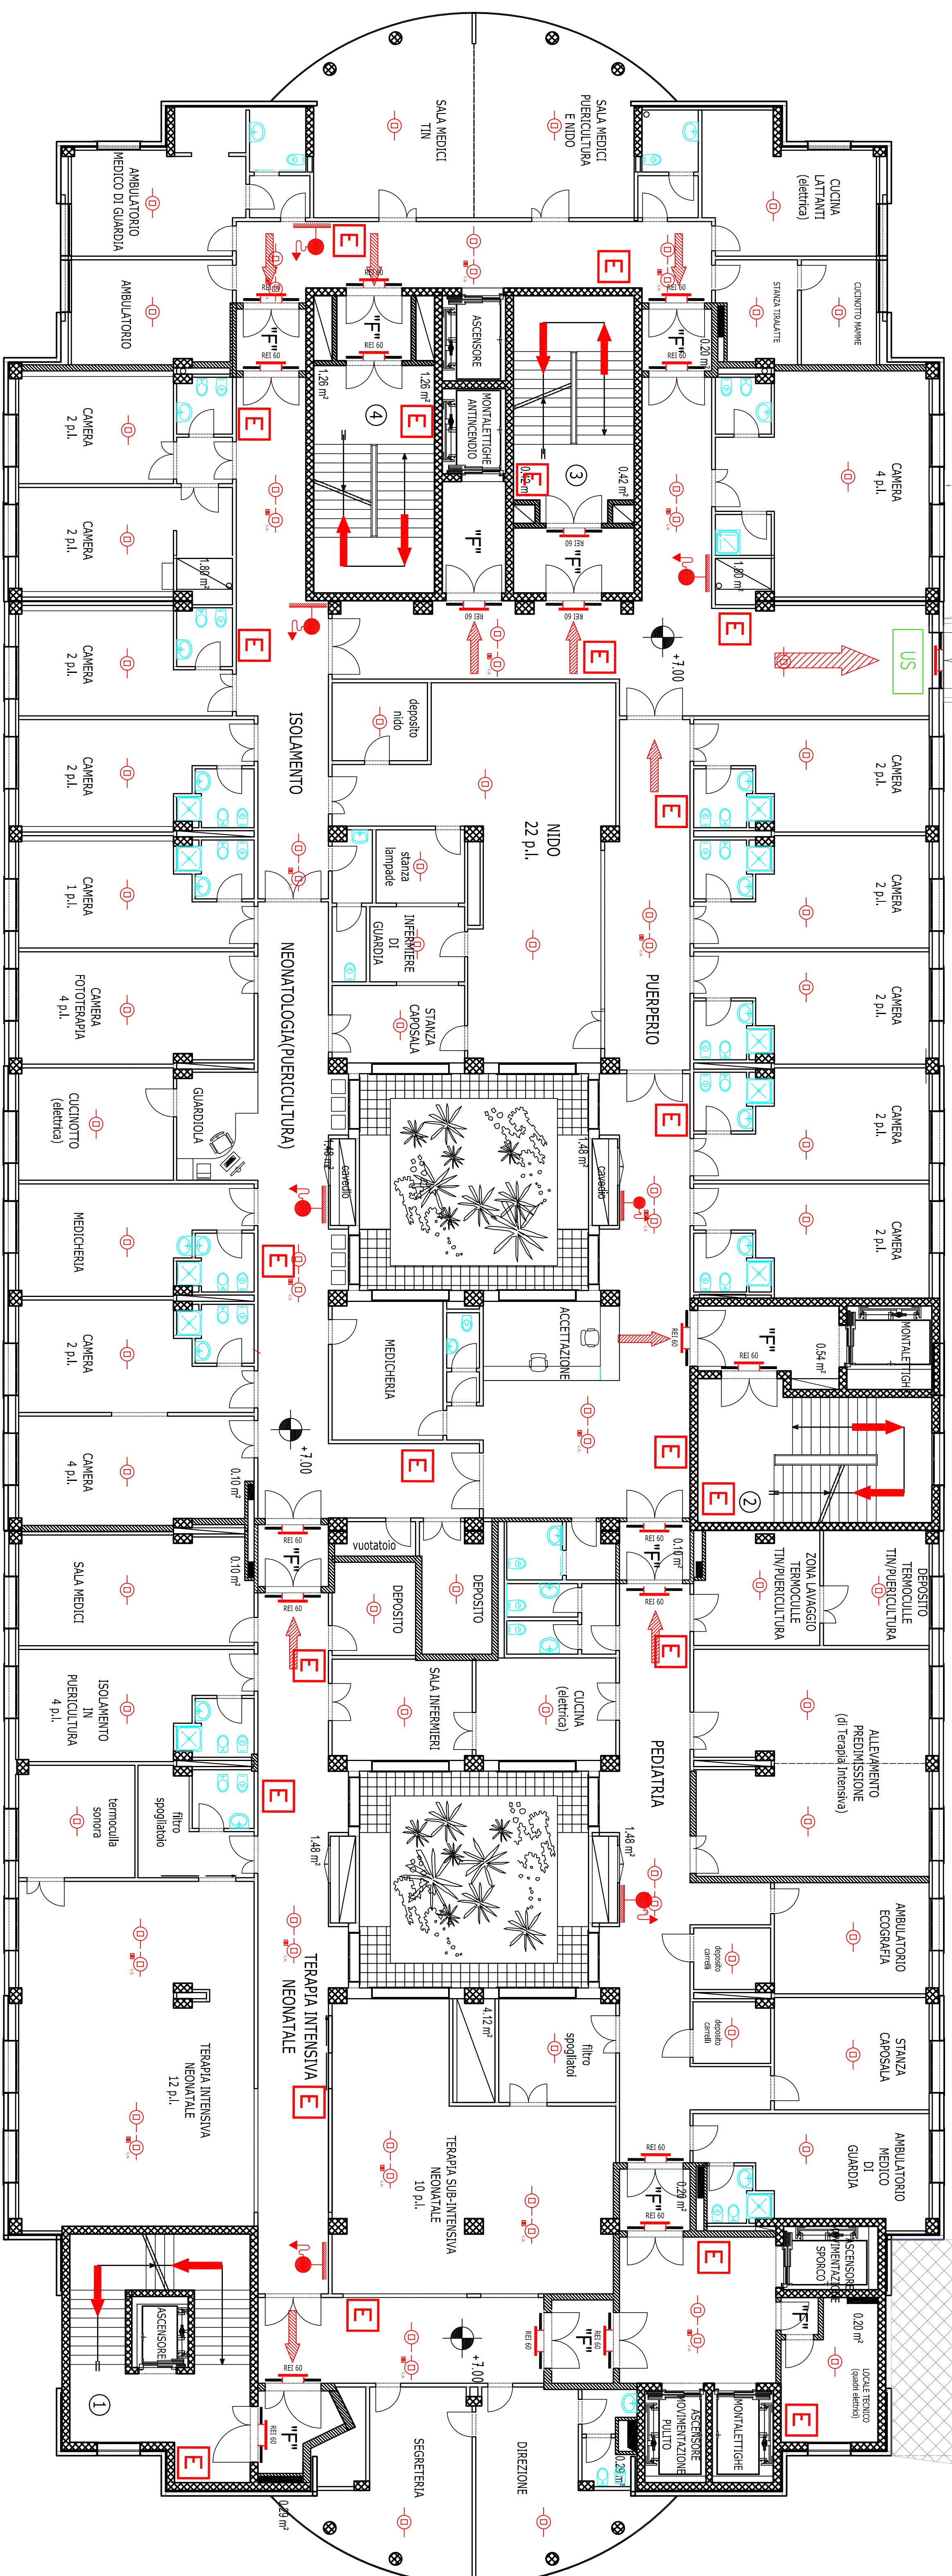

pianta livello + 7.00

LEGENDA			
SIMBOLLO	DESCRIZIONE	SIMBOLLO	DESCRIZIONE
	Idrante soprassuolo DN 70		Percorso di uscita verso l'alto
	Idrante DN 4,5		Percorso di uscita verso il basso
	Attracco per autopompa VVF		Percorso di uscita orizzontale
	Pulsante di allarme incendi		Indicazione quota
	Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato per controsoffitto		Cartello uscita di sicurezza
	Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato		Porta tagliafuoco
			Interruttore elettrico a salasso SP5 - illuminazione di emergenza interruttorie elettrico a salasso doppio elettropompo
	Centrale rivelazione incendi		Estintore a polvere cap. 6Kg - 3A 144B C

ANALISI DI PREVENZIONE INCENDI



DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
"BLOCCO Q"

PRESIDI ANTINCENDIO - livello +7.00 m

Loggia 26 luglio 1965, n. 566 - D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - D.P.R. 12 gennaio 1986, n. 37

08/28/2017

VV.F-F.A.-U

Il Direttore Generale:
Dott. Ennio Filigheddu

Il Tecnico:
Dott. Ing. Paola Murgia