










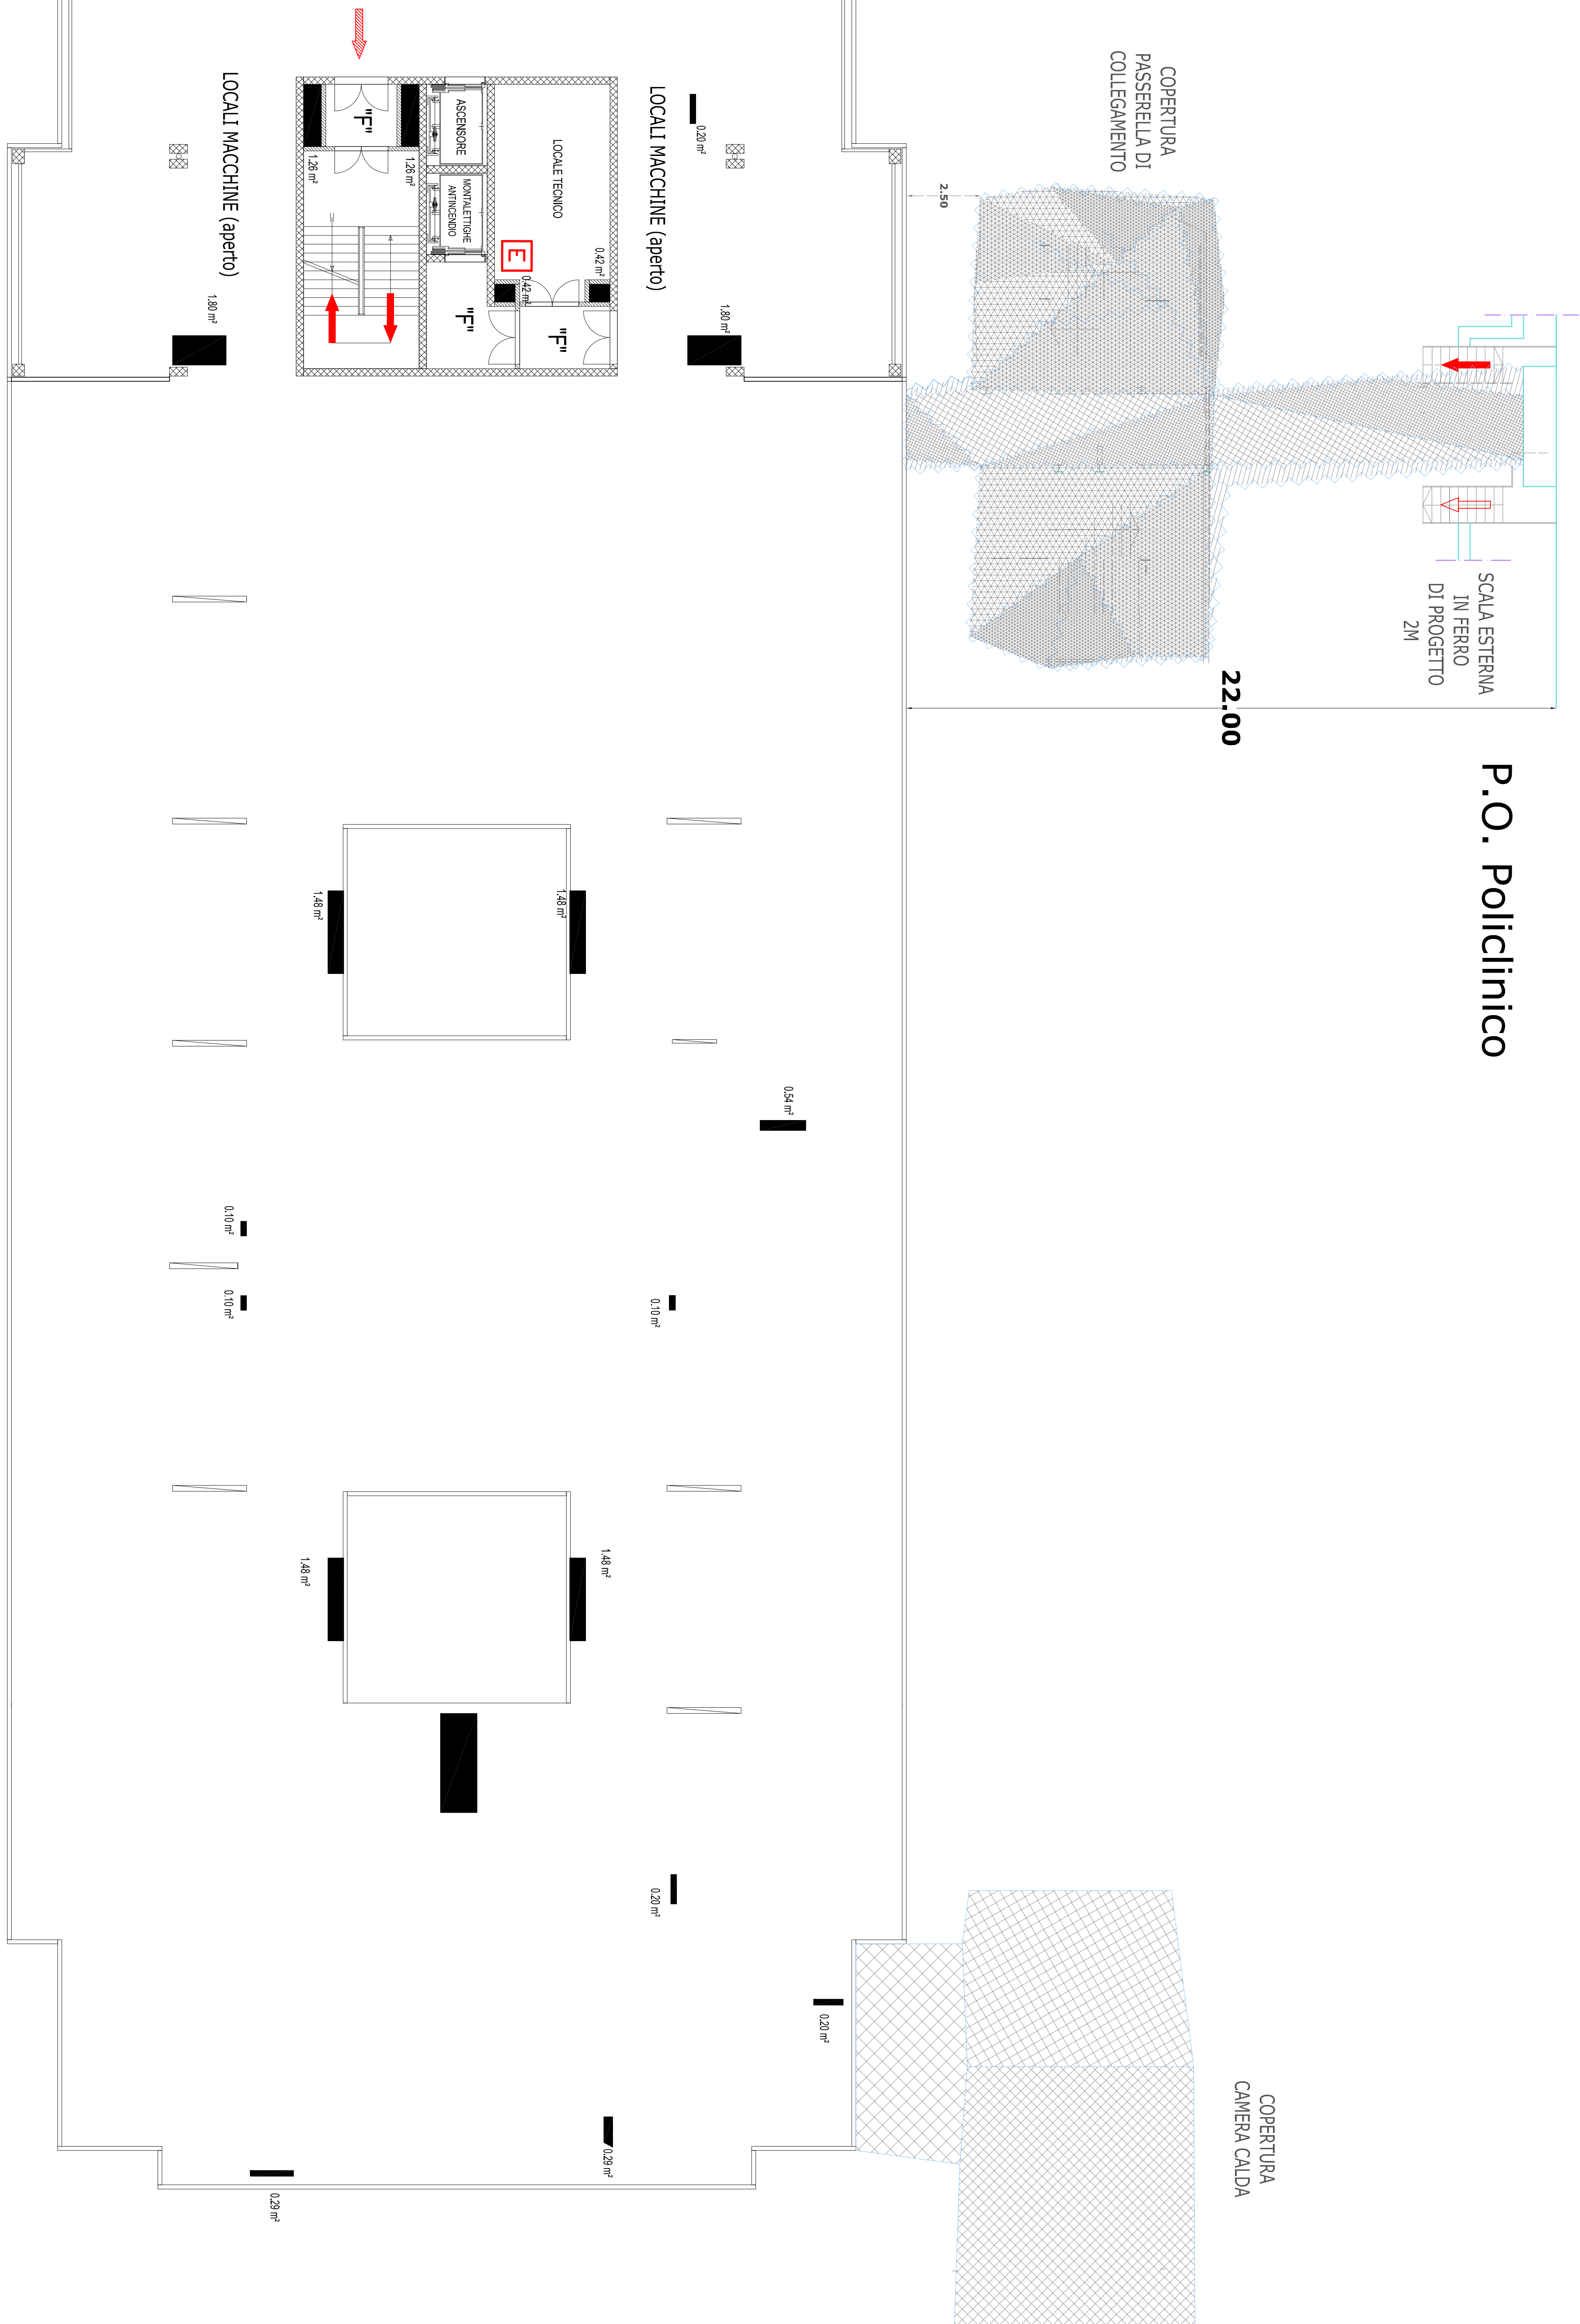






P.O. Policlinico



pianta copertura +17.50

LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Idrante soprassuolo DN 70		Percorso di uscita verso l'alto
	Idrante DN 4,5		Percorso di uscita verso il basso
	Attracco per autopompa VVF		Percorso di uscita orizzontale
	Pulsante di allarme incendi		Indicazione quota
	Rilevatore ottico di fumo analogo indichizzato per controsoffitto		Cartello uscita di sicurezza
	Rilevatore ottico di fumo analogo indichizzato		Porta tagliafuoco
	Centrale rivelazione incendi		Estintore a polvere cap. 6Kg - 36A 144B C

ANALISI DI PREVENZIONE INCENDI

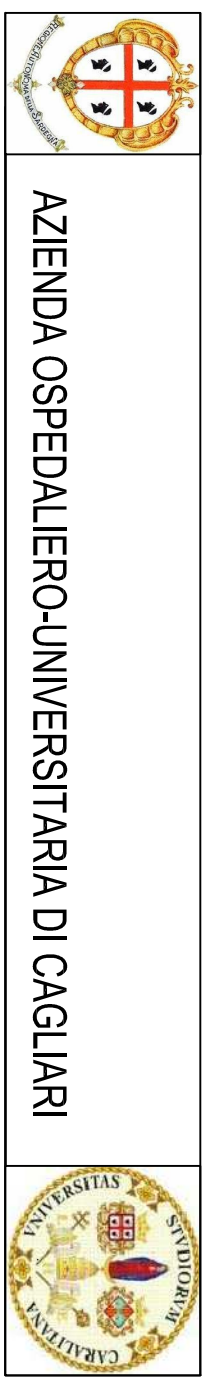

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
"BLOCCO Q"

PRESIDI ANTINCENDIO - livello +17.50 m

Legge 26 luglio 1965, n. 566 - D.P.R. 23 luglio 1982, n. 577 - D.P.R. 12 gennaio 1986, n. 37

W.F.-P.A.-g

Il Direttore Generale:
Dott. Ennio Filigheddu

Il Tecnico:
Dott. Ing. Paolo Murgia